


Проверка На Системите За Климатизация (HVAC) В Чистата Стая: Валидиран Процес За Съответствие С GMP

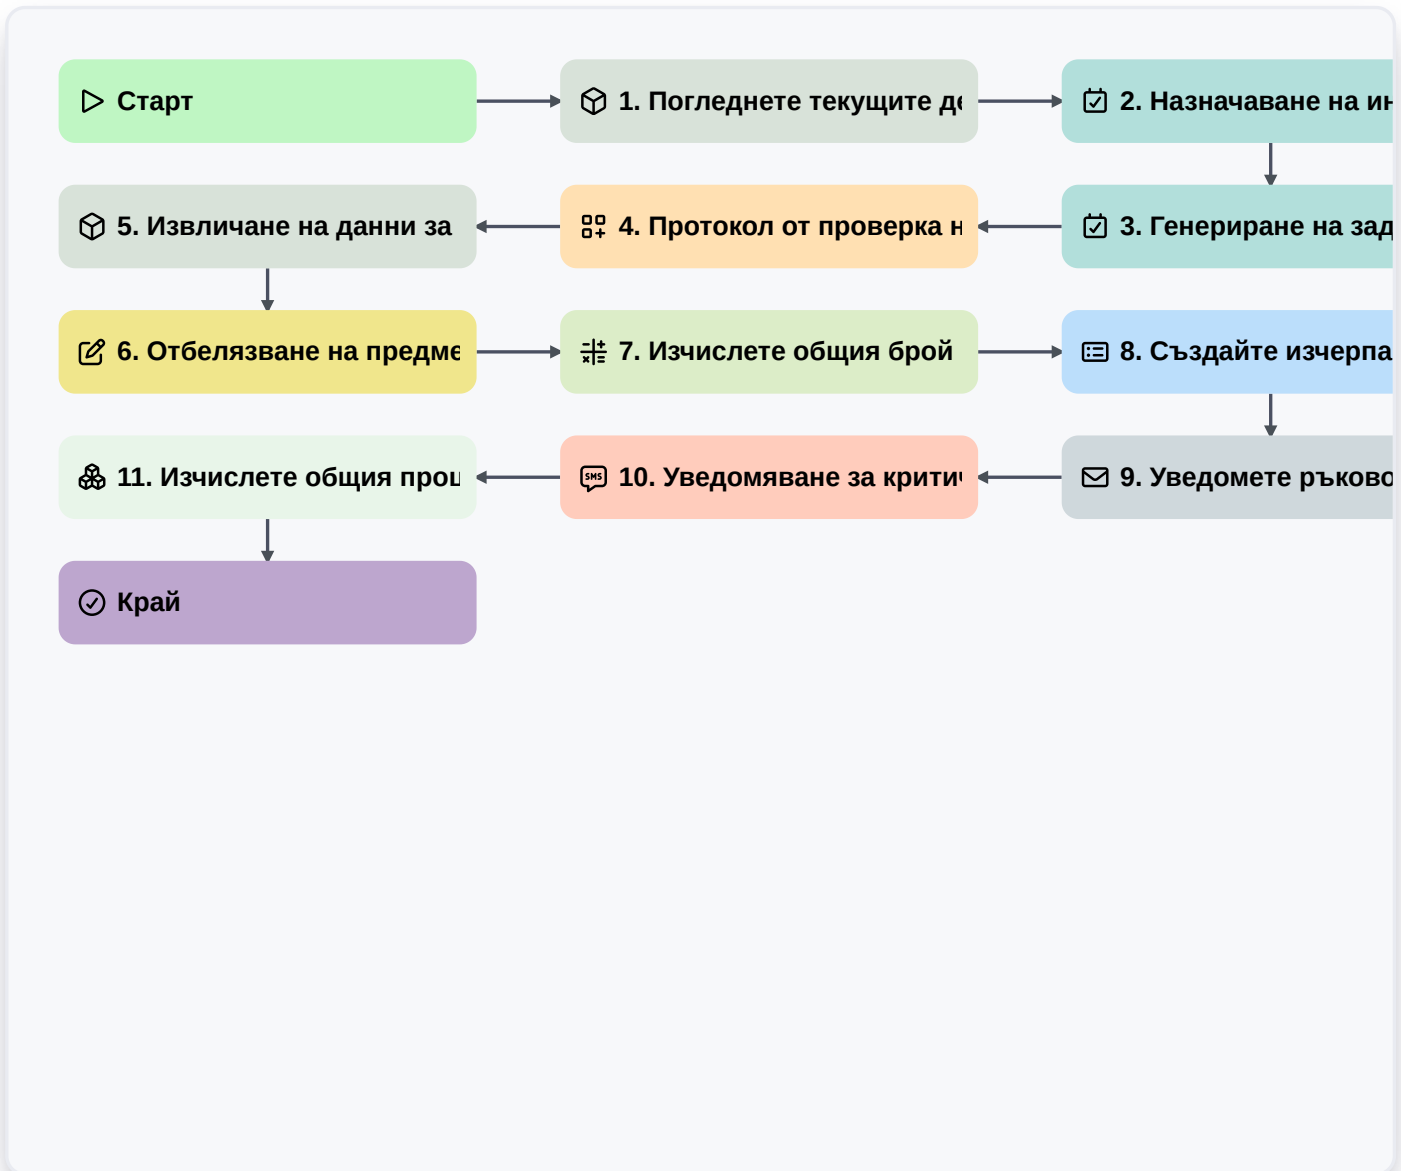

▶ Старт

Начало на работния поток/процеса.

📦 1. Погледнете текущите данни за инспекцията

Извлича конкретната зона на чистата стая и записи за планиран преглед.

✅ 2. Назначаване на инспекционни задачи на технически персонала

Автоматично създавайте и назначавайте необходимите инспекционни задачи на съответния персонал.

✅ 3. Генериране на задачи за корективна дейност

Създайте следващи задачи за всяко идентифицирано несъответствие (НС).

📄 4. Протокол от проверка на записи (Въвеждане на данни)

Форма за технически персонал за въвеждане на обективни данни (показания, наблюдения) за физическа инспекция.

5. Извличане на данни за калибриране на оборудването

Изтегля свързаните записи за калибриране на ключови компоненти на ОВК.

6. Отбелязване на предмета за инспекция като завършен

Актуализира състоянието на отделните елементи от контролен списък за инспекция (Преминава/Не преминава/Неприложимо).

7. Изчислете общия брой на несъответствията

Събира общия брой грешки от всички записани инспекционни записи.

8. Създайте изчерпателен доклад за инспекция

Събира всички събрани данни, изводи и действия в финална, изтегляема документация.

9. Уведомете ръководителя за приключилият инспекция

Изпраща потвърждение имейл на куриращия мениджър с обобщение на инспекцията.

10. Уведомяване за критичен срив

Изпраща незабавен SMS сигнал, ако по време на инспекцията бъдат открити критични пропуски по безопасност или съответствие.

11. Изчислете общия процент на преминаване

Изчислява процента на преминал спрямо общия инспектиран артикули.

Край

Край на работния поток/процеса.