


Procedura Rozwiązywania Problemów Niezgodności

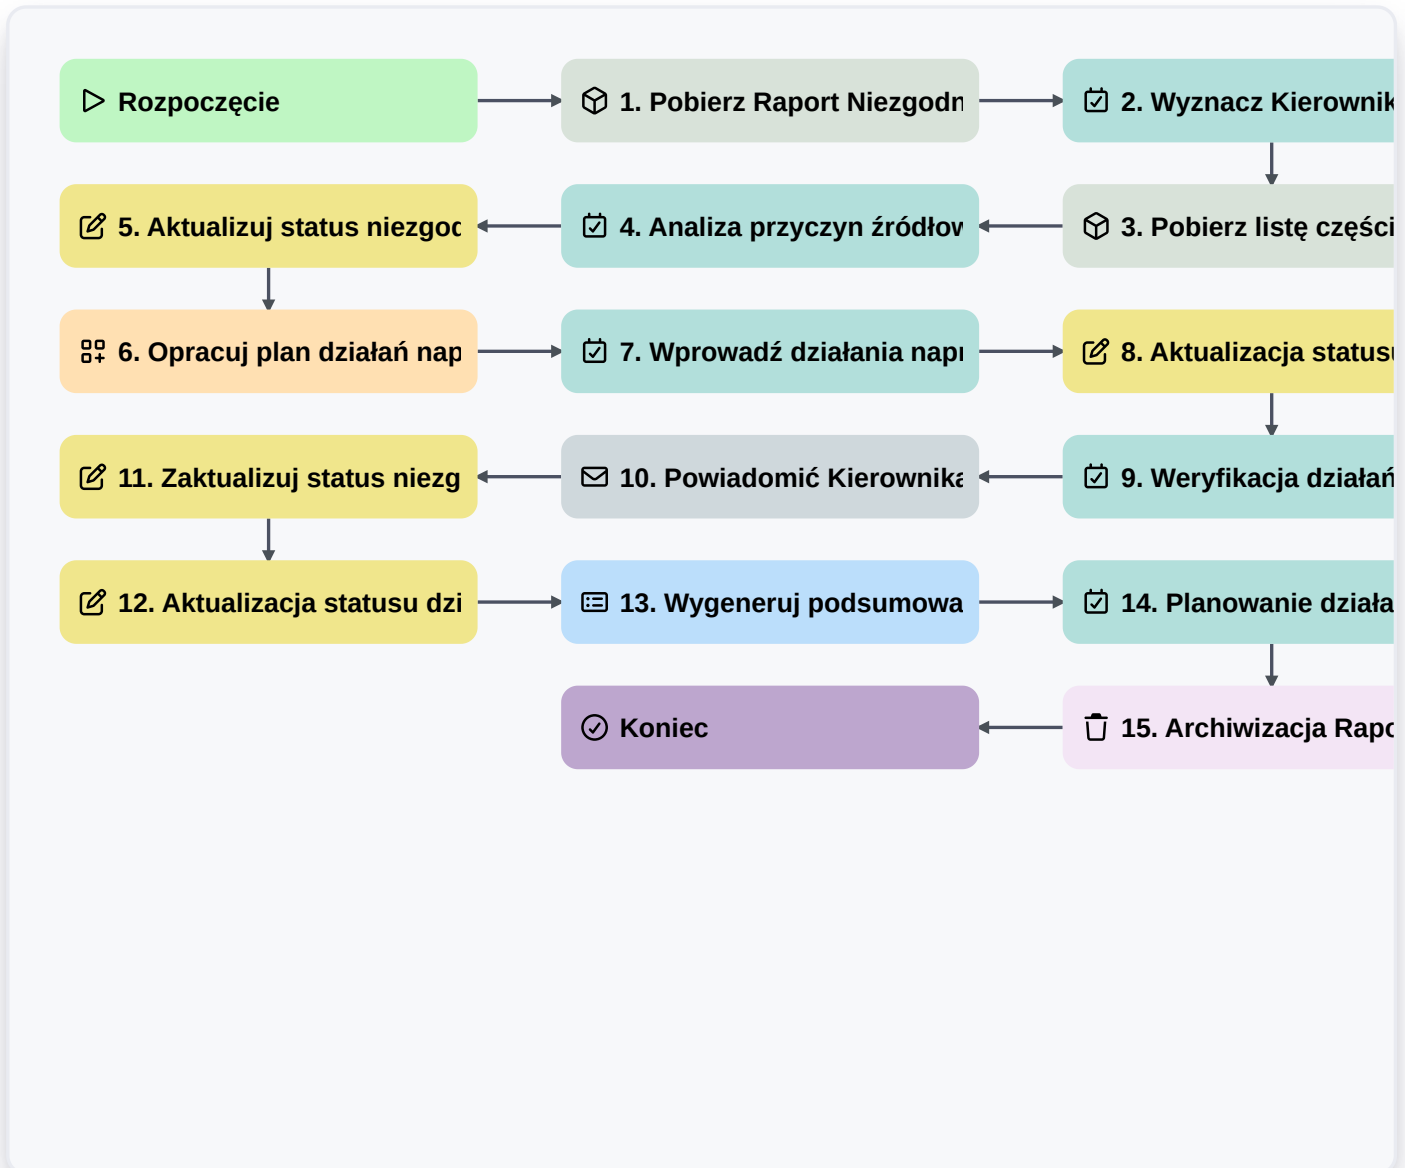

▷ **Rozpoczęcie**

Rozpoczęcie przepływu pracy/procesu.

1. Pobierz Raport Niezgodności

Pobierz szczegóły z pierwszego raportu niezgodności z modelu danych 'Raporty o niezgodnościach'.

2. Wyznacz Kierownika Śledztwa

Utwórz zadanie, które przypisze głównego śledczego do zgłoszenia. Osoba odpowiedzialna jest pobierana z modelu danych 'Zespołu Inżynierów'.

3. Pobierz listę części objętych działaniem.

Pobierz listę dotkniętych części z modelu danych 'Parts', powiązanych z raportem niezgodności.

4. Analiza przyczyn źródłowych

Utwórz zadanie dla kierownika śledztwa w celu przeprowadzenia analizy przyczyn źródłowych. Dołącz listę kontrolną.

5. Aktualizuj status niezgodności

Zaktualizuj model danych 'Raportów Niezgodności' do statusu 'W trakcie wyjaśniania'.

6. Opracuj plan działań naprawczych

Utwórz nowy wpis w modelu danych „Plany działań naprawczych”, powiązany z raportem niezgodności.

7. Wprowadź działania naprawcze.

Utwórz zadanie w celu wdrożenia działania naprawczego, przydzielając je odpowiednim osobom.

8. Aktualizacja statusu działań naprawczych

Zaktualizuj model danych 'Plany działań naprawczych' do statusu 'W toku'.

9. Weryfikacja działań naprawczych

Utwórz zadanie w celu weryfikacji wdrożonego działania naprawczego i jego skuteczności.

10. Powiadomić Kierownika Jakości

Wyślij e-mail do Kierownika ds. Jakości, szczegółowo opisujący niezgodność i plan działań naprawczych.

11. Zaktualizuj status niezgodności

Zaktualizuj model danych 'Raportów Niezgodności' do 'Wdrożono Środki Naprawcze'.

12. Aktualizacja statusu działań naprawczych

Zaktualizuj model danych 'Plany działań naprawczych' do statusu 'Zakończone'.

13. Wygeneruj podsumowanie raportu niezgodności.

Opracuj raport podsumowujący niezgodności, działania naprawcze i wyniki weryfikacji.

14. Planowanie działań zapobiegawczych

Utwórz zadanie planowania działań zapobiegawczych, aby uniknąć ponownego wystąpienia.

15. Archiwizacja Raportu o Niezgodności

Po weryfikacji i zamknięciu zarchiwizuj wpis raportu niezgodności.

Koniec

Koniec przepływu pracy/procesu.